

Revideringsblad 2022 – SBF 501:2

Regler för boendesprinklersystem

Detta revideringsblad är en ändring i SBF 501:2 och gäller från 2022-01-01.

5 Omfattning av skydd med boendesprinkler

Omformuleras för att tydliggöra kompletteringen.

5.3 Dimensionerande förutsättningar – mindre utrymmen i byggnaden som inte är boendemiljö

De utrymmen som ska förses med sprinkler enligt SS-EN 12845, ska även utföras enligt tillhörande krav i SBF 120.


(kompletterar texten i SS-EN 16925)

8 Typ av vattenförsörjning

Figur 3 ersätts med ny figur där mätavståndet för B har korrigerats för anslutning i vägg.

8.3 Tankar, bassänger

8.3.3 Vattenvolym

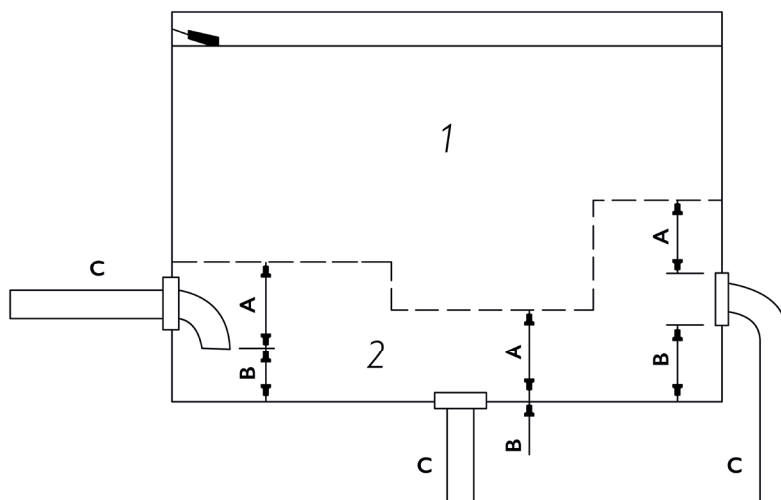

Förklaring

1 effektiv volym

2 onyttbart vatten

A avstånd från sugledning till den lägsta nivån för effektiv volym

B avstånd från sugledning till botten på tanken/bassängen

C sugledning till pump

Figur 3 – Effektiv volym